


1) Výrobek: KULOVÝ UZÁVĚR VODA
- s jímkou

2) Typ: IVAR.AC 659 NR

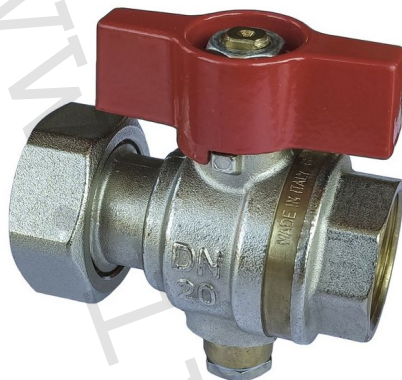

3) Charakteristika použití:

- Kulový uzávěr IVAR.AC 659 NR umožňuje zavedení teplotního čidla měřiče do jímky.
- Ideální pro systémy s instalovanými měřiči tepla.
- Použitelnost pro neagresivní média, domovní a průmyslové použití.
- Snadná a rychlá montáž.
- V souladu s ČSN EN 13828.


4) Tabulka s objednacím kódem a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
501901NR	IVAR.AC 659 NR	3/4" F x 3/4" F; M 10x1

5) Technické a provozní parametry:

Maximální provozní tlak	PN 40
Rozsah provozní teploty	-15 °C až +110 °C
Dodávané rozměry	3/4"; M 10x1
Provedení závitů	závit vnitřní / vnitřní FF; převlečná matice
Úhel rotace	90°; ovládání motýlem
Materiál	tělo niklovaná mosaz CW617N, těsnění PTFE, O-kroužek HNBR; hliník

6) Technický náčres s rozměry: (mm):

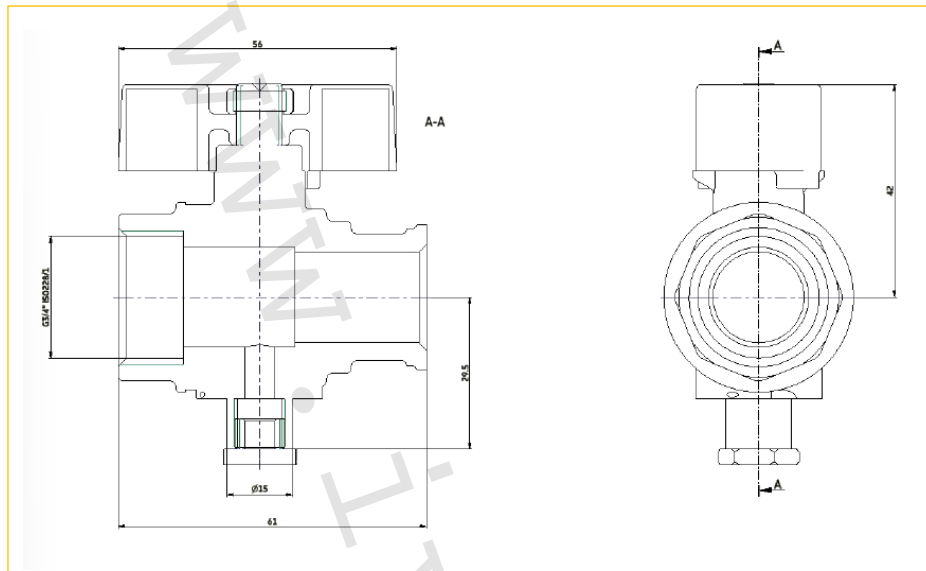

7) Poznámka:

- Kulové uzávěry musí být používány v plně otevřené nebo uzavřené poloze.
- Periodickým otáčením kulových uzávěrů v plném rozsahu ovládání se značně eliminuje usazování inkrustací a naplavených nečistot, které přicházejí do styku s těsněním uzávěru, čímž se výrazně prodlužuje jejich životnost a těsnost. Na reklamace těsnosti, způsobené poškozením těsnění koule, případně poškozením ovládání kulového uzávěru z výše uvedeného důvodu, nebude brán zřetel. (doporučená perioda u rozvodů vody 1x až 2x/Q, u plynu 1x ročně).

8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezavazují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.